




EINGEGANGEN

23. Aug. 2018

EnergieNetz Mitte

Ein Unternehmen der  Gruppe

EnergieNetz Mitte GmbH | J.-S.-Schuckert-Straße 2 | 34225 Baunatal

Büro für Freiraum- und Landschaftsplanung
Detlef Schmidt

Postfach 1121

34389 Grebenstein

EnergieNetz Mitte GmbH
Johann-Siegmond-Schuckert-
Straße 2
34225 Baunatal
www.EnergieNetz-Mitte.de

Netzregion Mitte
Baunatal/Hofgeismar
Helmut Schmoll
Tel. 0561 9480-3442
Fax 0561 9480-2711
Helmut.Schmoll
@EnergieNetz-Mitte.de

Vorsitzende des
Aufsichtsrats:
Kirsten Fründt

Geschäftsführer:
Jörg Hartmann
Andreas Wirtz

Sitz Kassel
Amtsgericht Kassel
HRB 14608
St.-Nr. 025 225 52120

Landesbank
Hessen-Thüringen
IBAN DE95 5005
0000 4014 0000 06
BIC HELADEF3333

21. August 2018

**Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen,
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wohnmobilstellplätze
„Am scharfen Stein“ - Stellungnahme gemäß § 4 (2) BauGB**

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Schmidt.

Vielen Dank für die Informationen bezüglich der geplanten Veränderungen.

Gegen die Aufstellung der Ergänzungssatzung „Am scharfen Stein“ bestehen
unsererseits keine grundsätzlichen Bedenken.

Im Geltungsbereich sind von EnergieNetz-Mitte Stromversorgungsleitungen
vorhanden, die wir in dem beigefügten Plan – farbig – gekennzeichnet haben.

Im vorgenannten Bereich der Stellplätze betreiben wir keine Anlagen.

Im Bereich der Einmündung des Zufahrtweges auf die L3075 betreiben wir
Mittelspannungs- und Fernsteuerleitungen, die der öffentlichen Versorgung
dienen.

Für die Stromversorgungskabel muss ein 2 Meter (Mittelspannungskabel/
Fernmeldekabel) breiter Schutzstreifen im Bebauungsplan ausgewiesen
werden. Der jeweilige Bereich des Schutzstreifens darf nicht überbaut oder
mit Bäumen bepflanzt werden. Eine Bepflanzung mit Büschen und Sträu-
chern ist möglich. Sind Anpflanzungen von Büschen oder Sträuchern in der
Nähe der Versorgungsanlagen geplant, sind die einschlägigen Bestimmungen
zum Schutz von Versorgungsanlagen zu beachten.

Bei der geplanten Erweiterung der Einmündung sind sämtliche Bauarbeiten
im Bereich der vorhandenen Versorgungseinrichtungen, insbesondere hö-
henmäßige Veränderungen des vorhandenen Geländes zwingend mit uns ab-
zustimmen.


Die beigefügten Pläne sind ausschließlich für Planungszwecke zu verwenden.
Die Planangaben erfolgen ohne Gewähr. Eine Weitergabe an Dritte ist unzulässig.

Sollten sich im Laufe des Verfahrens Änderungen ergeben, bitten wir um erneute Nachricht vor Beginn der Rechtskräftigkeit.

Mit freundlichen Grüßen



Anlagen

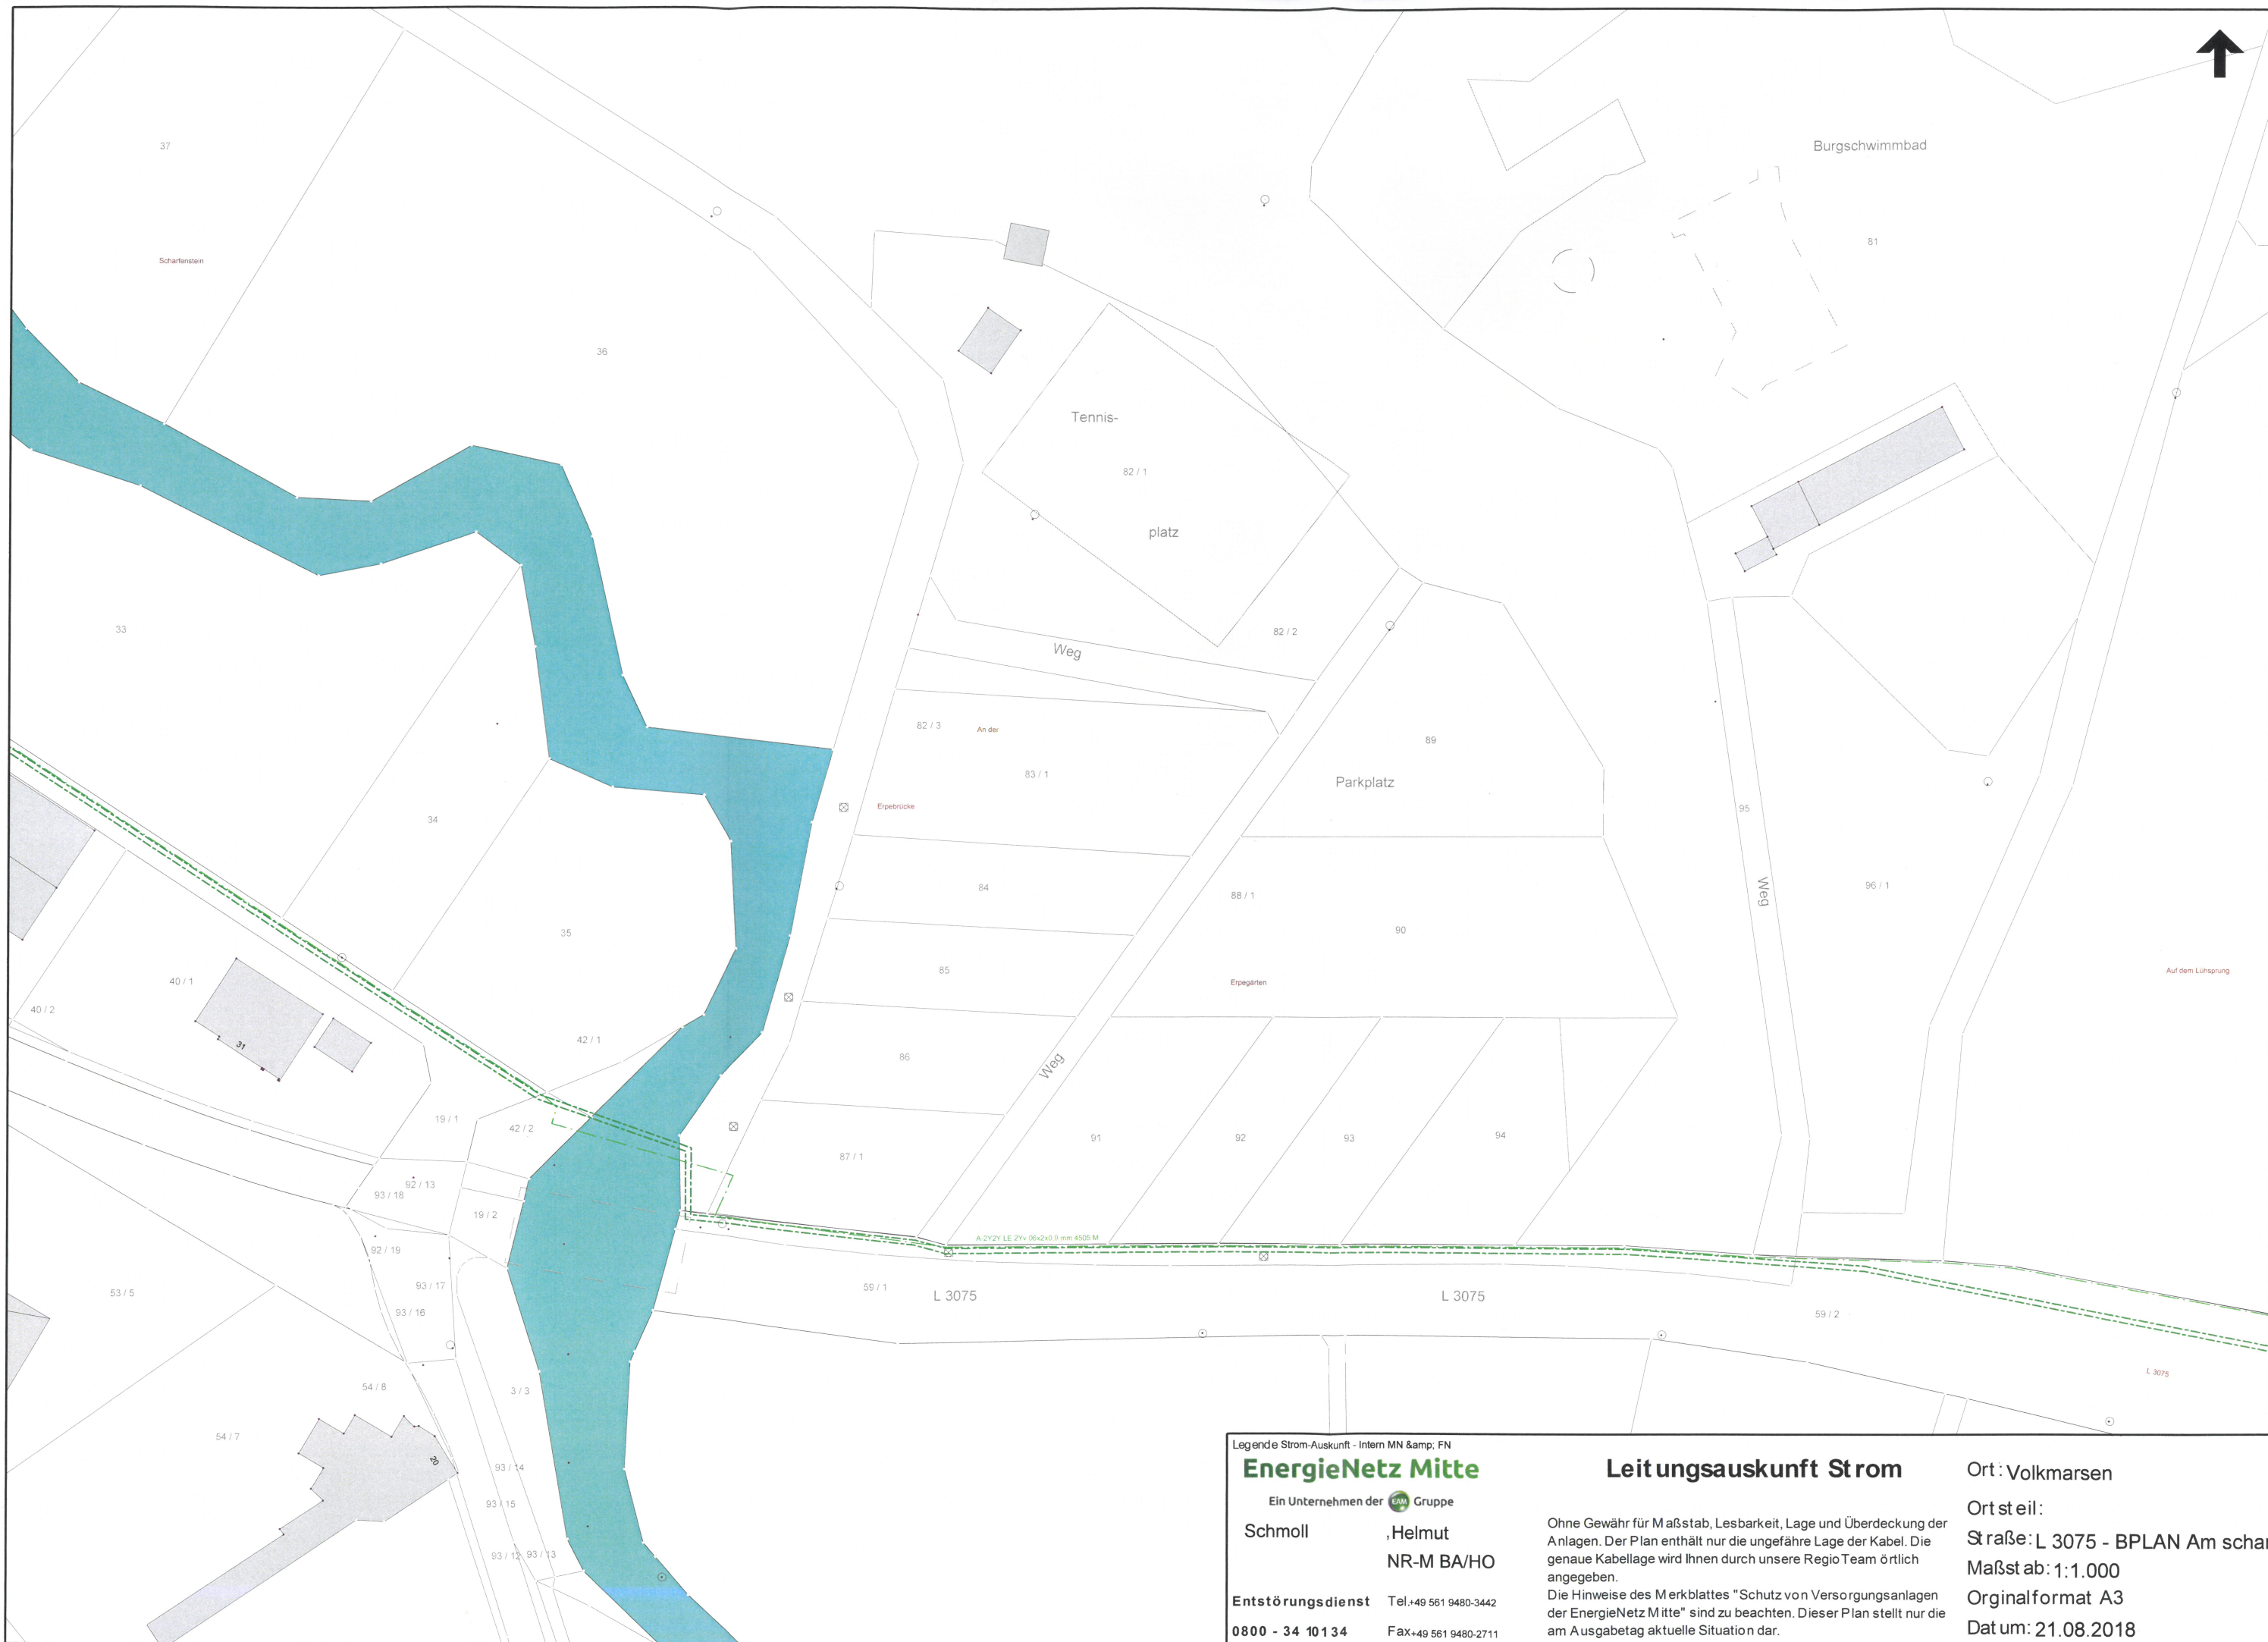

Legende Strom-Auskunft - Intern MN & FN

EnergieNetz Mitte

Ein Unternehmen der  Gruppe

Schmoll, Helmut
NR-M BA/HO

Entstörungsdienst Tel.+49 561 9480-3442
0800 - 34 10 134 Fax+49 561 9480-2711

Leitungsauskunft Strom

Ohne Gewähr für Maßstab, Lesbarkeit, Lage und Überdeckung der Anlagen. Der Plan enthält nur die ungefähre Lage der Kabel. Die genaue Kabellage wird Ihnen durch unsere Regio Team örtlich angegeben.
Die Hinweise des Merkblattes "Schutz von Versorgungsanlagen der EnergieNetz Mitte" sind zu beachten. Dieser Plan stellt nur die am Ausgabetag aktuelle Situation dar.

Ort: Volkmarsen

Ortsteil:
Straße: L 3075 - BPLAN Am scharf
Maßstab: 1:1.000
Originalformat A3
Datum: 21.08.2018